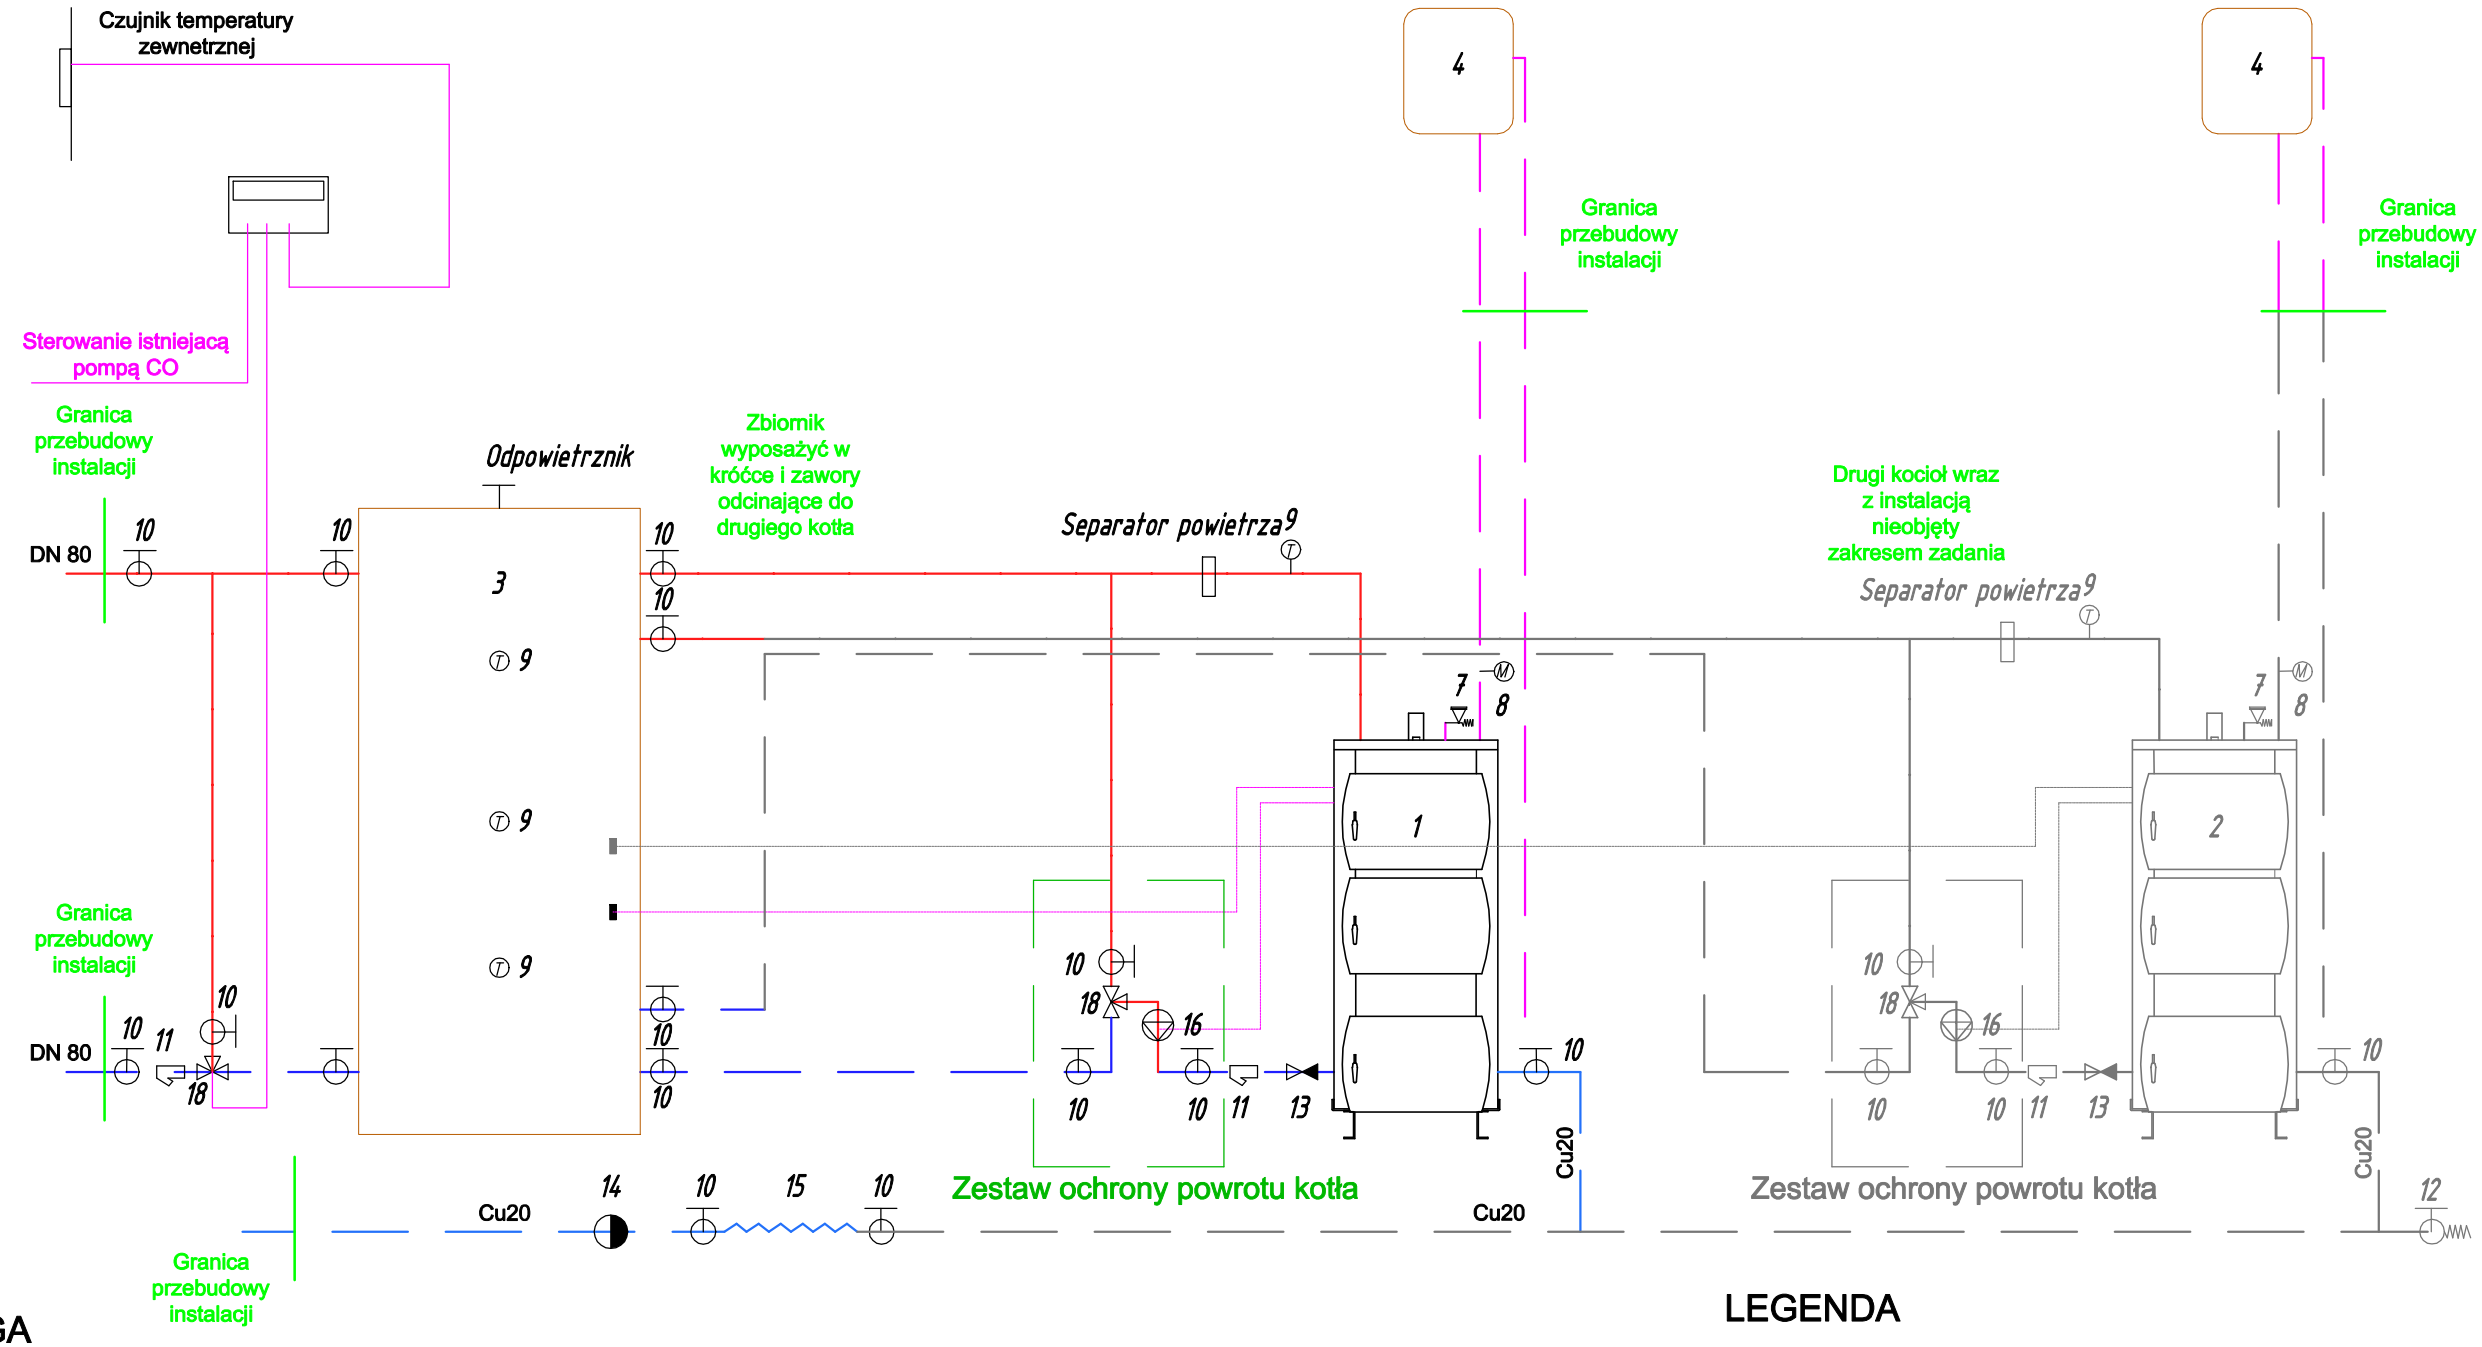

UWAGA

1. Stosować armaturę o średnicy odpowiadającej średnicy przewodu, na jakim jest zamontowana.
2. W przypadku niezgodności schematu z instrukcją obsługi kotła, należy powiadomić Inwestora i Projektanta w celu wprowadzenia zmian mających dostosowanie instalacji do wymagań kotła.
3. Dokumentacja projektowa ma zawierać w swym zakresie całość zadania uwzględniająca dwa niezależne kotły

Nr	Nazwa elementu
1	Kocioł na paliwo stałe biomasa - pellet 150 kW
2	Kocioł na paliwo stałe biomasa - pellet 100 kW
3	Zbiornik buforowy 1000 l
4	Naczynie wzbiorcze otwarte istniejące
7	Zawór bezpieczeństwa 3/4" 2,5bar
8	Manometr 1 bar
9	Termometr
10	Zawór odcinający
11	Filtr siatkowy
12	Zawór odcinający z złączką do węża
13	Zawór zwrotny
14	Zawór antyskażeniowy
15	połączenie elastyczne rozłączne
16	Pompa ładująca
17	Pompa CO 25-60-180
18	Termostat. zawór miesz. z siłownikiem

LEGENDA

Powrót CO

Zasilanie CO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Wymiana źródła ciepła w budynku ZKIW w Klukowej Hucie		Nr rysunku: 3	Skala: BS
Tytuł rysunku: Schemat technologiczny kotłowni			
Projektant: mgr inż. Adam Laska	Nr uprawnień: POM/0219/PWOS/04	Podpis:	Data: VI 2024