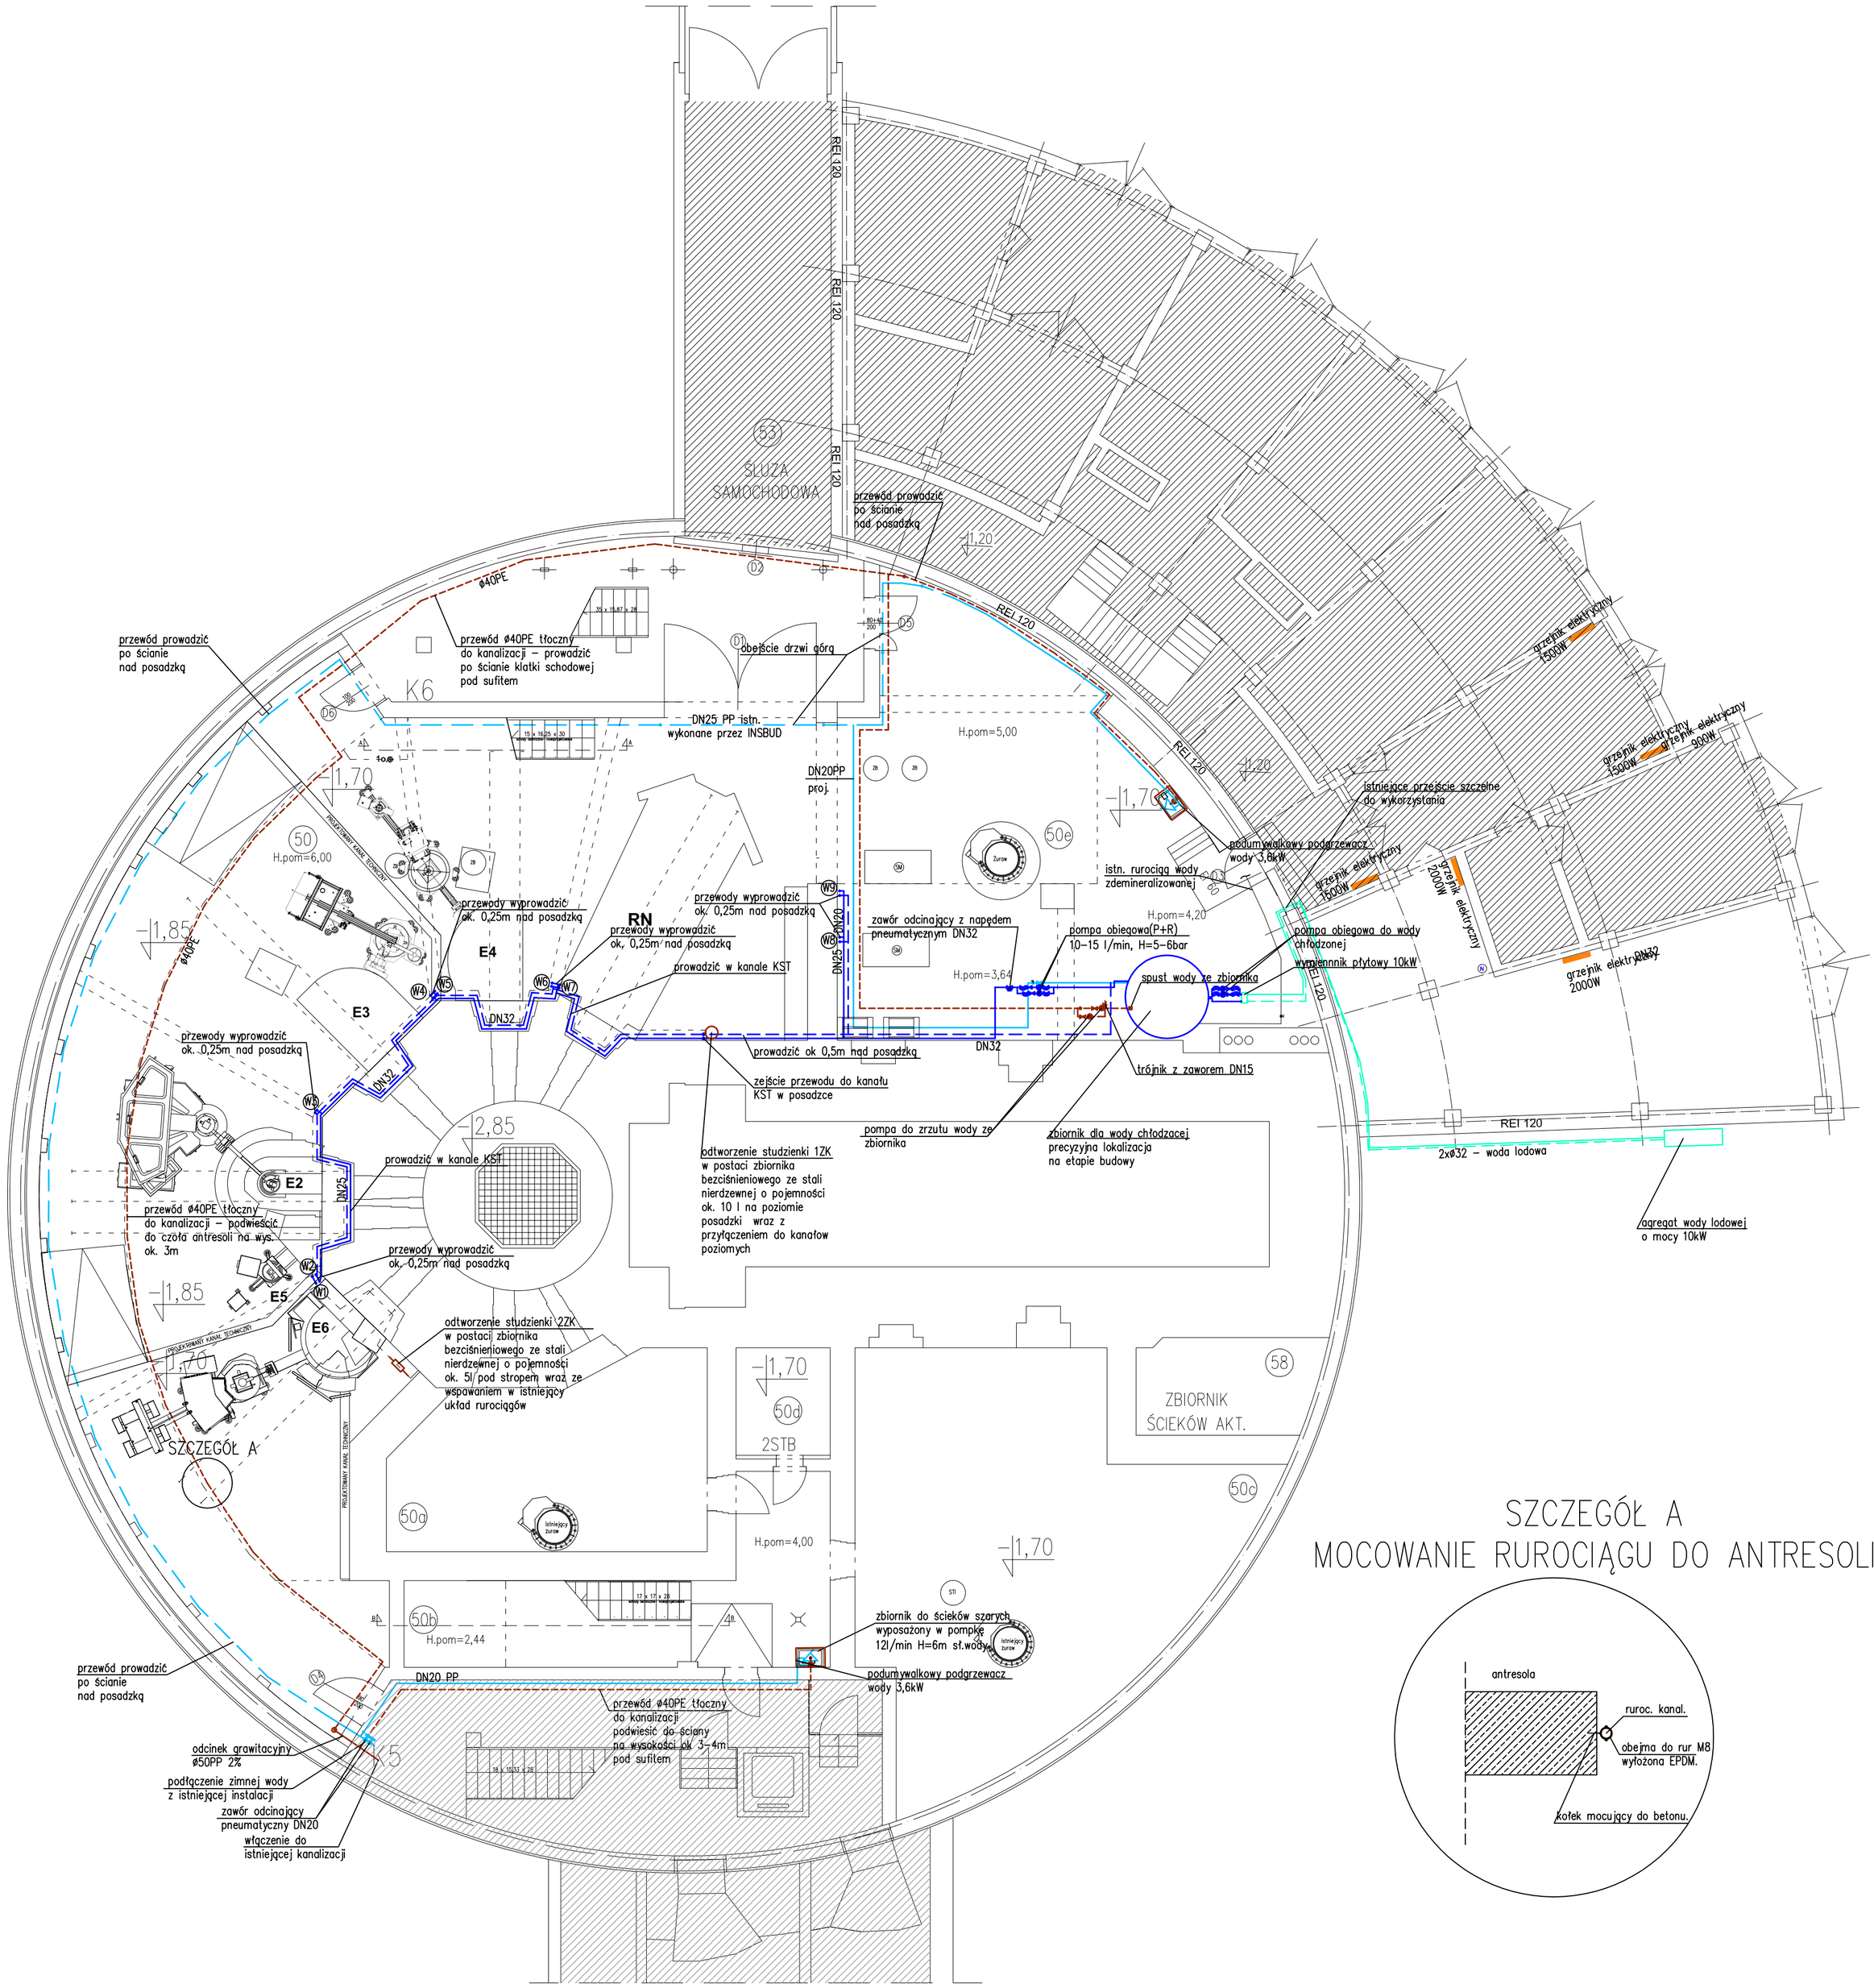

SZCZEGÓŁ A
MOCOWANIE RUROCIĄGU DO ANTRESOLI

OZNACZENIA BUDOWLANE

- OBUDOWA PRZEGRODY W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- SZAFY ROZDZIELCZE DO DEMONTAŻU
- TORY POMIAROWE DO DEMONTAŻU
- KANAŁY DO DEMONTAŻU
- DRZWI DO DEMONTAŻU
- 10 ODKRYWKA nr 1
- ISTNIEJĄCA ANTRESOLA
- DOBUDOWA CZĘŚCI ANTRESOLI– KONSTRUKCJA STALOWA
- STRUMIEŃ NEUTRONÓW
- ISTNIEJĄCY STROP DO WYBUZENIA
- KANAŁ WENTYLACJI NAWIEWNEJ– DOCELOWY
- KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ– NA CZAS REMONTU
- POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

OZNACZENIA KONCEPCJI WYPOSAŻENIA

- PALETA NA BUTLE GAZOWE ø1.500xwys.860xwys.1000mm
- ST SZAFA STERUJĄCA ZASUWAMI KANAŁÓW POZIOMYCH– WYMIANA NA NOWE
- ZLEW PKZ – 2 szt
- ŻURAW SŁUPOWY OBROTOWY Meister 190593/01 wysięg 3300mm wysokość 3768mm
- STÓŁ MONTAŻOWY
- E4 URZĄDZENIA POMIAROWE

UWAGI:
- płytki granitowe układać z jak najmniejszą spoiną
- wysokość pomieszczenia pod antresolą 2,44m – zachować odstęp bezpieczeństwa zgodny z załacznikiem nr 1 do instrukcji żurawia słupowego obrotowego Meister 190593/01– 850mm od ścian, min 500 mm od stropu ;
- pozostałą powierzchnię pokryć żywicą chemoutwardzalną

LEGENDA:

- instalacja wody lodowej
- instalacja wody
- instalacja kanalizacji
- instalacja chłodzenia urzadzeń wodą
- instalacja c.o.

PROBUD mgr inż. Tomasz Graf FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (91) 453-67-07	**Inwestor:** Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7 05 - 400 Otwock	**Nr umowy:** AZP.271.95.2020.ZP z dnia 13.07.2020r. **Data opracowania:** 12.2020
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu hali fizycznej reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku		**Stadium:** PW **Branża:** Instalacje sanitarne
Obiekt: HALA FIZYCZNA REAKTORA MARIA NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH W OTWOCKU-ŚWIERKU		**Skala:** 1:100 **Nr rys.:** PW/IS/1
Tytuł rysunku: HALA FIZYCZNA - POZIM -1,7m		
PROJEKTANT: mgr inż. Maria Nowak	Nr uprawnień: 43/89	Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich