
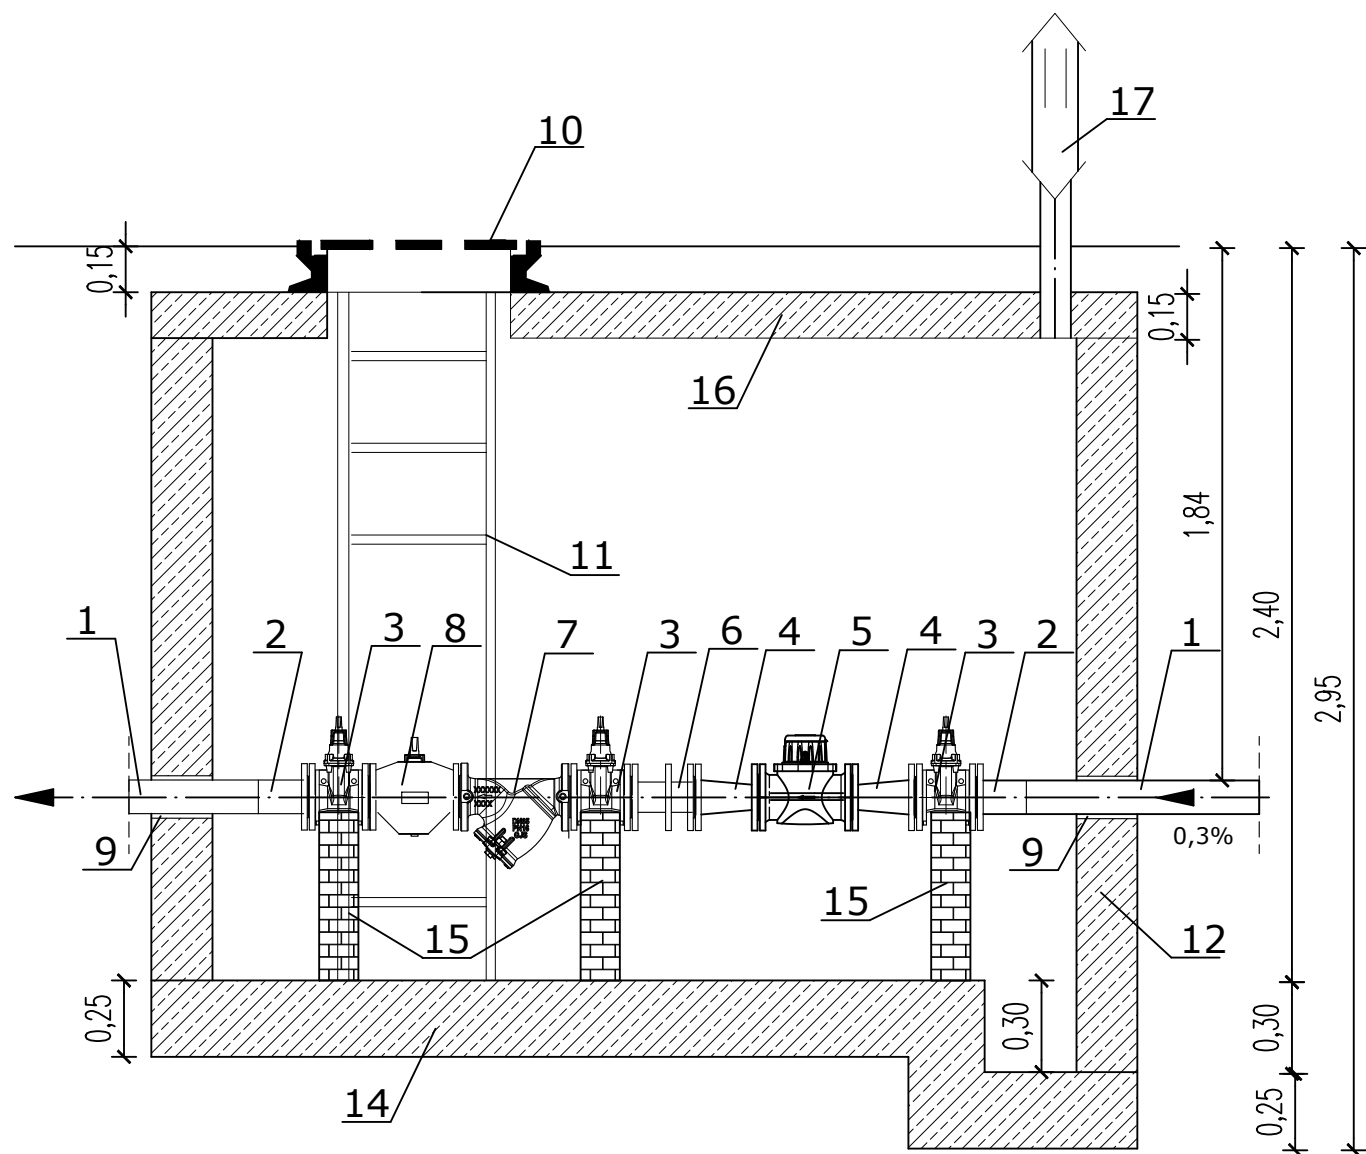


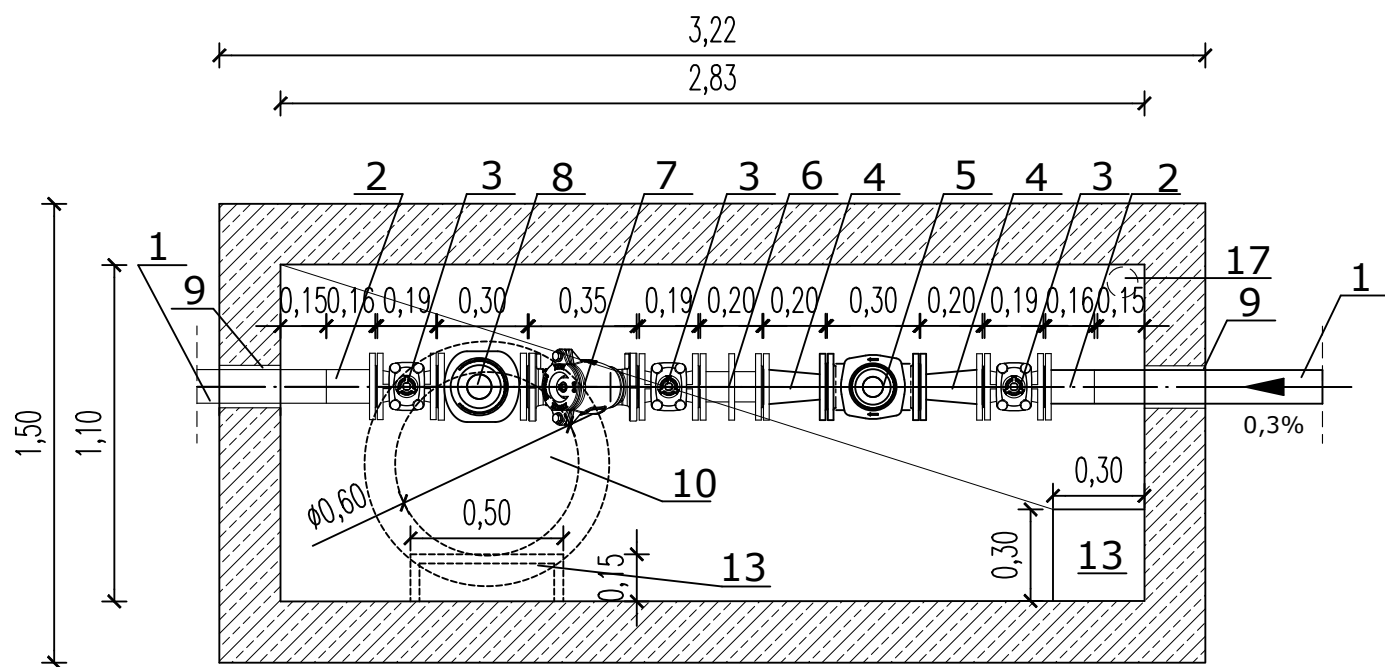

Oznaczenia	Charakterystyka elementu
1	rurociąg z PE 100 SDR 17 Ø110/6,6mm
2	Tuleja kołnierzowa PE Ø110mm z kołnierzem stalowym DN100mm
3	zasuwa klinowa kołnierzowa DN100mm z miękim uszczelnieniem klina
4	Zwężka kołnierzowa DN 100/65mm
5	wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS65mm ze zdalnym odczytem
6	wstawka montażowo-demontażowa DN100
7	filtr kołnierzowy z osadnikiem Dn 100 i zaworem upustowym
8	zawór antyskażeniowy typ EA DN 100mm z kurkiem spustowym
9	tuleja ochronna DN 160mm z łańcuchem uszczelniającym
10	właz żeliwny typu lekkiego B125 Ø 600mm osadzony na pierścieniu wyrównawczym lub cegle kanalizacyjnej
11	drabinka złazowa systemowa szeroka z szyną zabezpieczającą z izolacją antykorozyjną
12	ściana studni o grubości 200mm z hydroizolacją
13	odwodnienie pokryte kratą ocynkowaną
14	płyta fundamentowa komory z wyprofilowanym spadkiem
15	podpora betonowa konstrukcja murowana z blaczków bet.
16	płyta pokrywowa żelbetowa stropowa gr.150mm
17	rura wywiewna 100/150mm

Zamawiający				
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7				
Adres i kategoria				
Inwestycja	Przyłącze wodociągowe oraz wewnętrzna instalacja wod. i p.poż. w Bydgoszczy			Stadium
				PAB
			Branża	
			SANITARNA.	
Rysunek	Komora wodomierzowa rys. technologiczny			Skala
				1:25
Zespół autorski	Nazwisko i imię	numer uprawnień / specjalizacja	Data	Podpis
Projektant	mgr in?. Ewa ?lusarkiewicz	UAN-IV/8346/148/10/86-7	marzec 2024	
Sprawdzający	mgr in?. Barbara Tesarz	UAN-IV/8346/28/10/87	marzec 2024	
Firma Projektowa "PROMER" Ewa Ślusarkiewicz				Nr rys.
				4